

測試報告

號碼: ETA22C00081

日期: 26-Dec-2022

頁數: 1 of 4

大光明消防有限公司
高雄市仁武區澄觀路二段339巷26-1號


以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商 : 大光明消防有限公司
樣品名稱 : 泡沫滅火器藥劑

=====
收件日 : 19-Dec-2022
測試期間 : 19-Dec-2022 to 26-Dec-2022

測試需求 : 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請參閱下一頁。


Troy Chang / Department Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



PIN CODE: 049AF970

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理，請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定，任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實，本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除，未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製，任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴，除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETA22C00081

日期: 26-Dec-2022

頁數: 2 of 4

大光明消防有限公司
 高雄市仁武區澄觀路二段339巷26-1號

測試部位敘述


No.1 : 透明液體

測試結果

測試項目	測試方法	單位	MDL	結果
				No.1
全氟辛烷磺酸及其鹽類 (CAS No.: 1763-23-1 and its salts)	參考US EPA 3550C: 2007 · 以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	10	n.d.
全氟辛酸及其鹽類 (CAS No.: 335-67-1 and its salts)	參考US EPA 3550C: 2007 · 以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	10	n.d.
全氟辛基磺酸鋰 (PFOS-Li) (CAS No.: 29457-72-5)	參考US EPA 3550C: 2007 · 以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	10▲	n.d.
全氟辛基磺醯氟 (POSF) (CAS No.: 307-35-7)	參考US EPA 3550C: 2007 · 以液相層析串聯質譜儀分析。	mg/kg	10▲	n.d.

備註:

1. mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 0.1% = 1000ppm
2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
3. n.d. = Not Detected (未檢出); 小於 MDL
4. 全氟辛烷磺酸及其鹽類包含等物質:
 CAS No.: 1763-23-1, 2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8, 307-35-7, 91036-71-4, 4021-47-0 and others.
5. 全氟辛酸及其鹽類包含等物質:
 CAS No.: 335-67-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 335-66-0, 3825-26-1 and others.
6. (▲): MDL是針對元素/測試化合物之評估。
 換算公式: $AX = A \times F$
 參數換算表: https://eecloud.sgs.com/Region_TW/DocDownload.aspx?name=Others



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽。凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告


號碼: ETA22C00081

日期: 26-Dec-2022

頁數: 3 of 4

大光明消防有限公司
 高雄市仁武區澄觀路二段339巷26-1號

全氟化合物(包含全氟辛酸/全氟辛烷磺酸/其相關化合物等等)分析流程圖

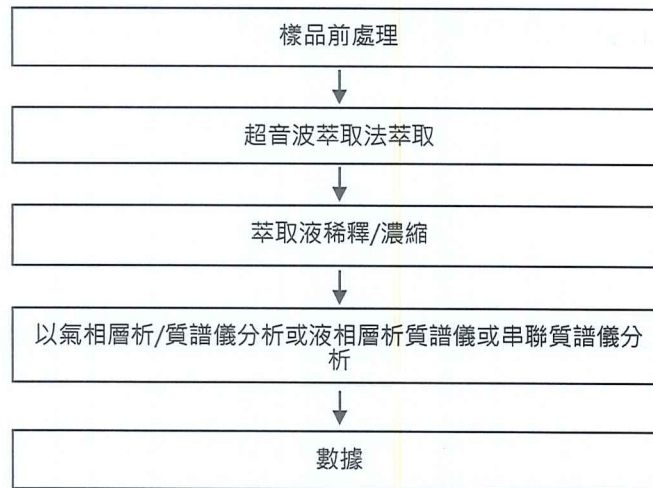

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽。凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼: ETA22C00081


日期: 26-Dec-2022

頁數: 4 of 4

大光明消防有限公司
高雄市仁武區澄觀路二段339巷26-1號

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

ETA22C00081

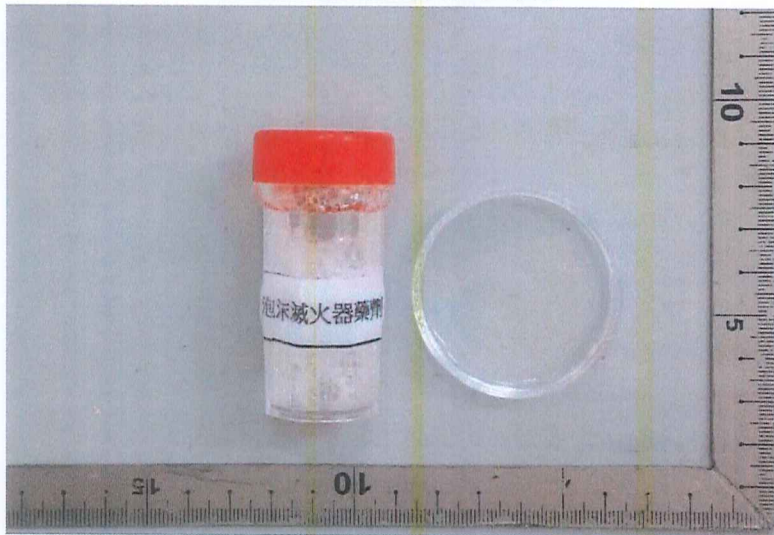

** 報告結尾 **



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽。凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。